



| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|--------|-----|-----|--|--|--|--|
| POZIOM PORÓWNAWCZY | 95,00 m n.p.m. | | | | | | | | |
| RZĘDNA TERENU ISTN. | | 105,50 | 105,55 | | | | | | |
| RZĘDNA OSI KANAŁU | | 104,10 | 104,15 | | | | | | |
| ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU | 1,40 | 1,40 | | | | | | | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 0,6% | /8m | 1,035% | | | | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | | | PEE | 110 | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 0,0 | 8,0 | | | | | | | |
| HEKTOMETRY | P1 | STL ₁ | K12 | | | | | | |

Szczegół "F"

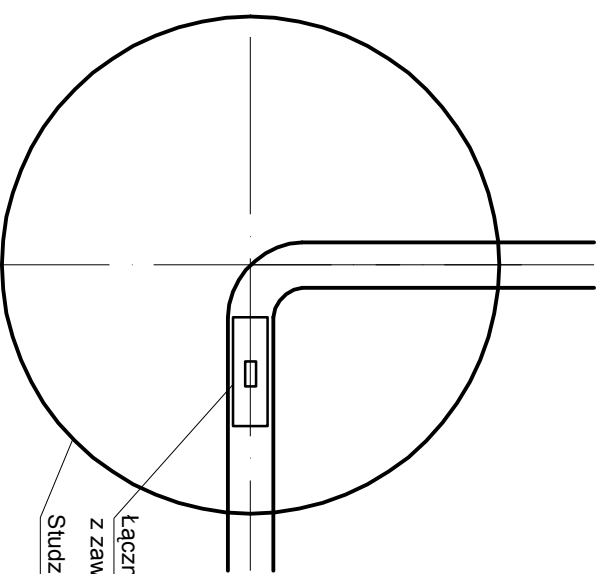

Szczegół "C"

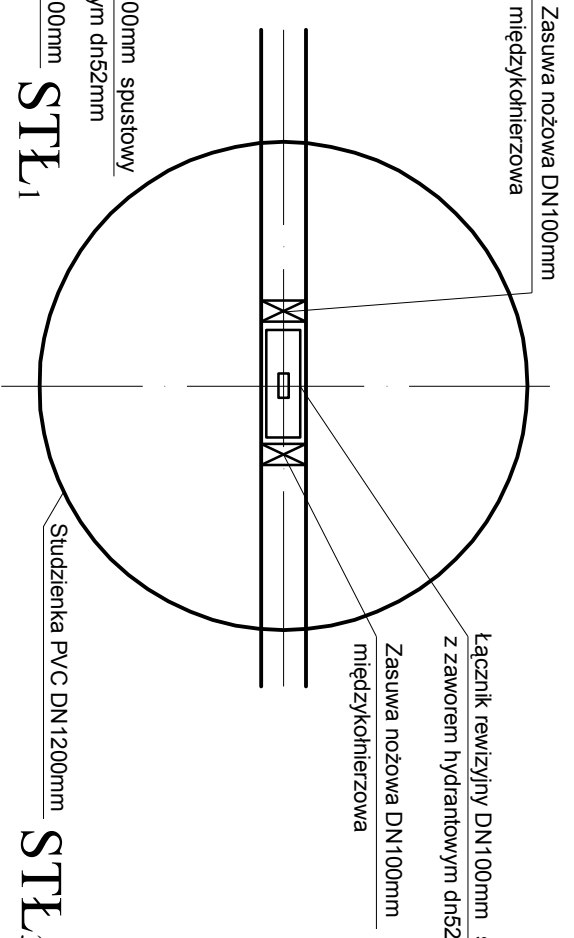

| | |
|---|---|
| ZYGMUNT CHOCHOŁOWSKI 75-814 KOSZALIN ul. Szeroka 26/3 | |
| OBIEKT | Sieć kan. sanitarniej grawitacyjnej oraz tłocznej z przepompowniami ścieków |
| ADRES | Teren zabudowy mieszkaniowej w m. Buntowo Gaj, Buntowo, Blugowo, gm. Ziółów |
| INWESTOR | Gmina Ziółów, ul. Leśna 7, 77-400 Ziółów |
| PROFILE SIECI PRZEWODÓW TŁOCZNYCH KAN. SANIT. 1 : 2000/100 | |
| Branża : SANITARNA KANALIZACYJNA | |
| Stadium opracowania : PROJEKT BUDOWLANY | |
| Nr rys. | |

| | | | | |
|----------|----------------------------|---|-------------------------|---|
| S | Projektował | Nr uprawnień | Sprawdził | Nr uprawnień |
| | techn. Zygmunt Chochłowski | GT-V-63/77 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (ZOIBL-ZA/PI/S/284401) | mgr inż. Marek Szwałgun | MKP/0353/POOS/12 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (MKP/IS/0087/13) |
| Podpis | Podpis | Podpis | Podpis | |