


# Rozdzielnica oświetlenia typ: SOU 1F/ 2 x 00 / przystosowanie /

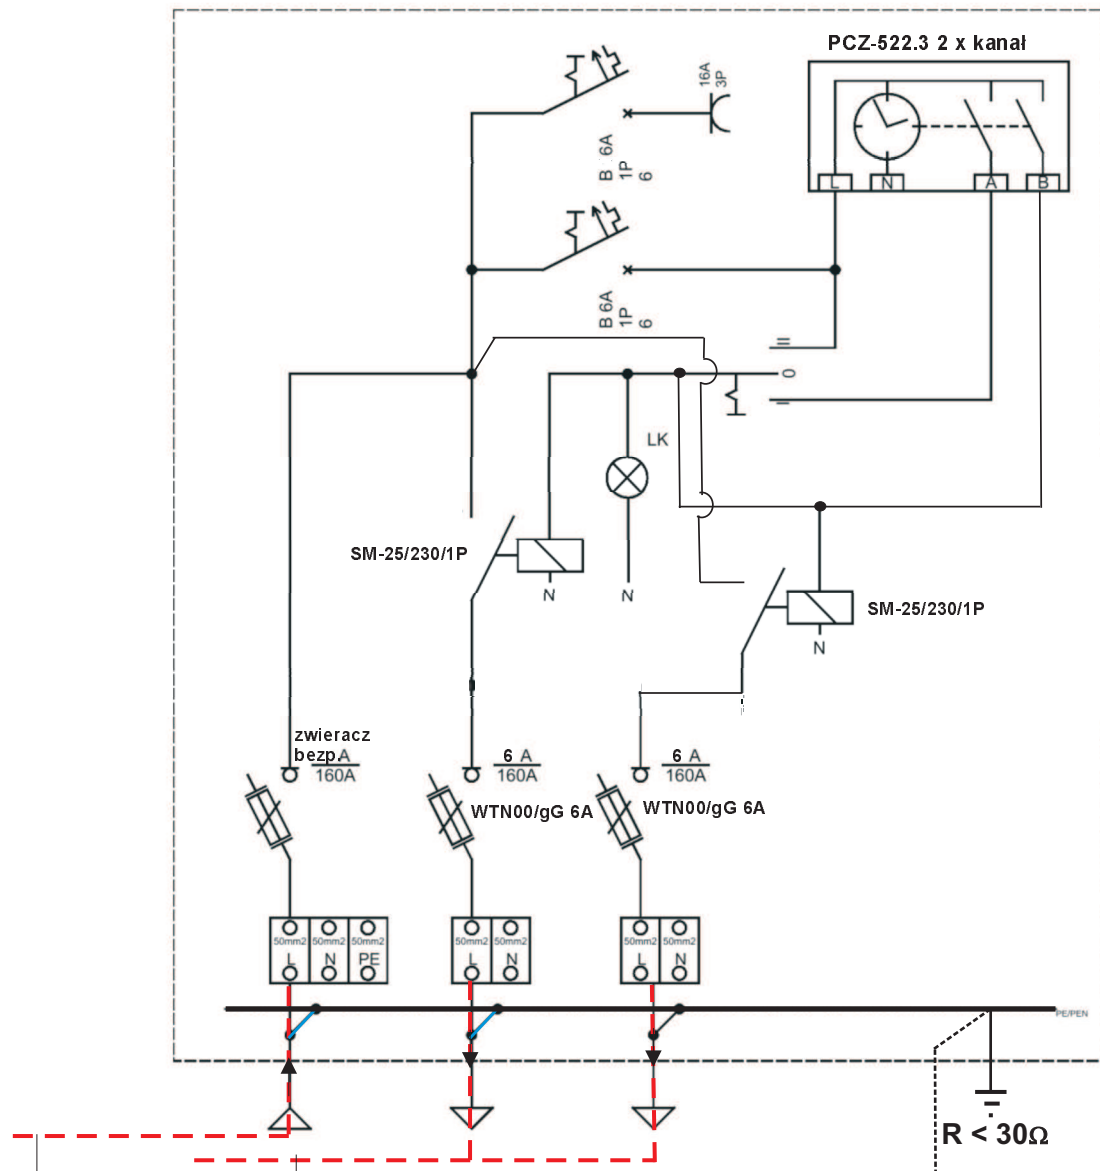

Obwód nr ( A-B-C )  
całonocne słup nr SO-1, SO-2, SO-3, SO-6  
północne słup nr SO 4, SO-5

Zasilanie z kierunku  
ZK1x-1P( odrebny projekt )  
NAYY-J 4 x 16 mm<sup>2</sup>

Ochrona od porażeń elektrycznych  
sieć zasilająca nn. 0,4 KV

**SAMOCZYNNE SZYBKIE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Obiekt:</b>                 | Oświetlenie drogowe w w m. Nowa Święta<br>dz. nr 128/7 gm. ZŁOTÓW   | <b>Zamówienie<br/>inwestora</b><br>ZPP.272.25.2020U |
| <b>Inwestor:</b>               | <b>GMINA ZŁOTÓW 77 - 400 Złotów</b><br>ul. Leśna 7  | <b>Nr rys.</b><br>03                                |
| <b>Rodzaj<br/>dokumentacji</b> | <b>SCHEMAT STRUKTURALNY</b><br>Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie oświetlenia drogowego<br>w m. Nowa Święta dz. nr 128/7 obręb 0073- Nowa Święta,<br>jedn. ewidencyjna 303108-2 gmina Złotów | <b>Skala:</b><br>===                                |
| <b>Projektant:</b>             | mgr Staszek Kazimierz<br>NN-8345/778/84<br>instalacyjno.inż.  | <b>Data:</b><br>lipiec 2020                         |